



# NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINYS AT9 (7 GE) (žemi gruntiniai vandenys)




*Sprendimai žmogui ir gamtai*

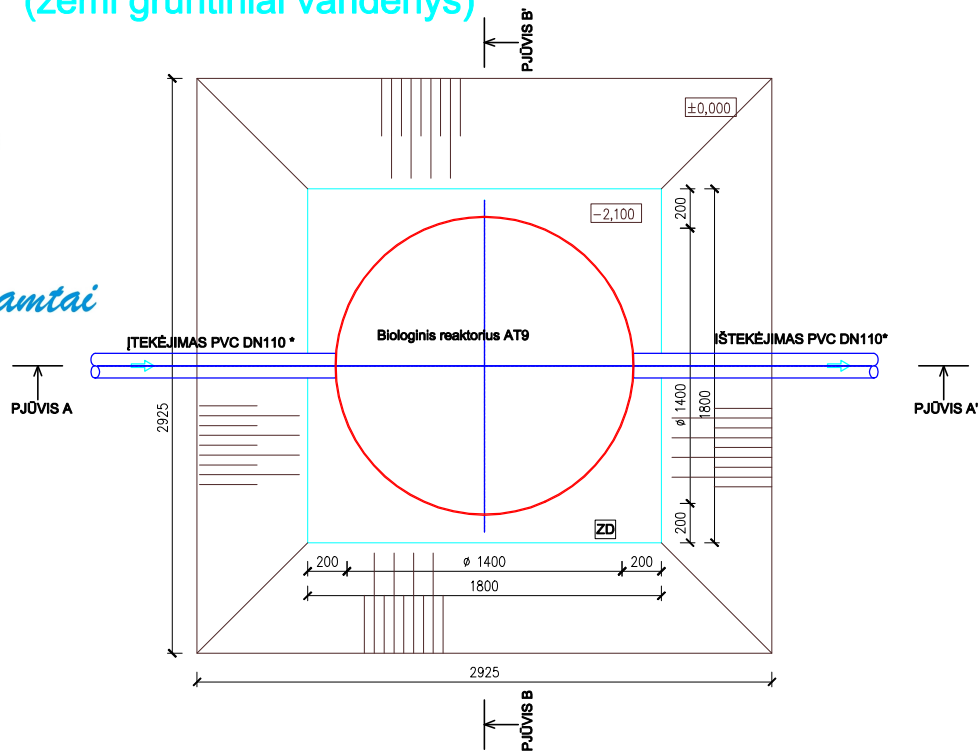

**Pjūvis A-A'**

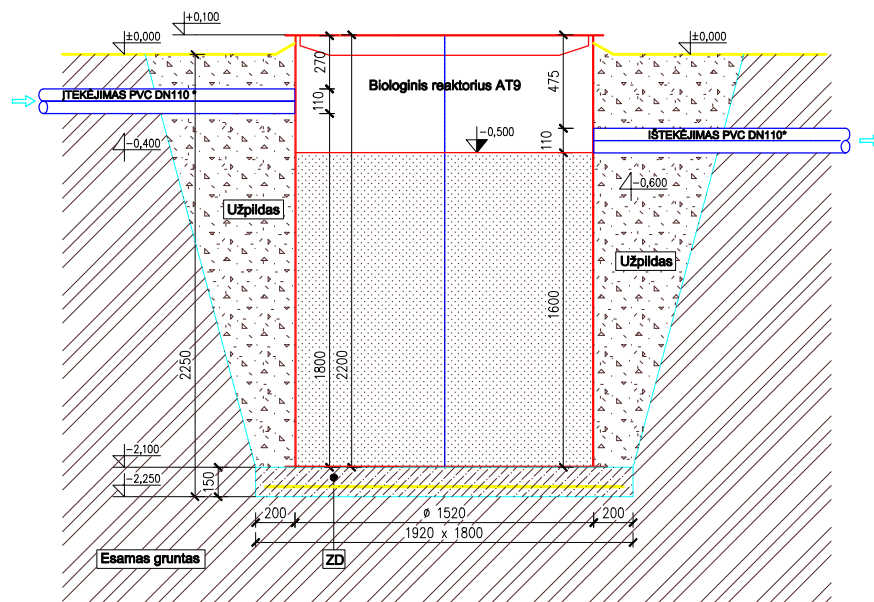

**Pjūvis B-B'**

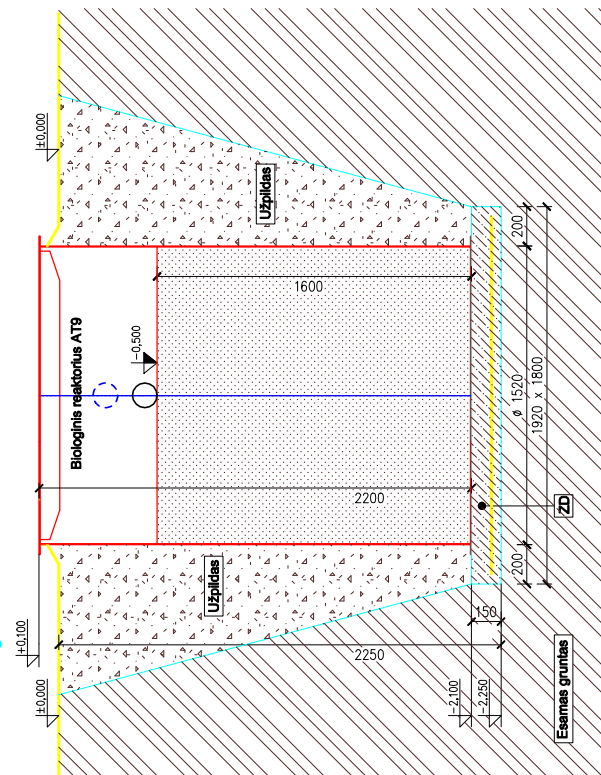

\* Pagal ST 1073435.04:2000 iki 0,8m ir giliau nei 6,0m klojami S klasės vamzdžiai nuo 0,8m ir iki 6,0m klojami N klasės vamzdžiai

**Užpildas**

Smėlis arba smulkus žvyras  
Arba iškastinis neužterštas gruntas be stambių priemašų tokių kaip akmenys, molis ir pan.

**ZD**

Geležbetoninis padas su standartiniu metalo tinklu Q188  
(tinklas 150X150 mm, strypai Ø6 mm, betono klasė C12/15)